

COMPOSITION D'UN DECLENCHEUR MANUEL




OUTILS D'AIDE À LA MAINTENANCE



AES Pour la partie asservissement
Doit être dimensionnée en fonction du nombre et du type d'asservissement

ALIMENTATION AES OBLIGATOIRE 24V +/-

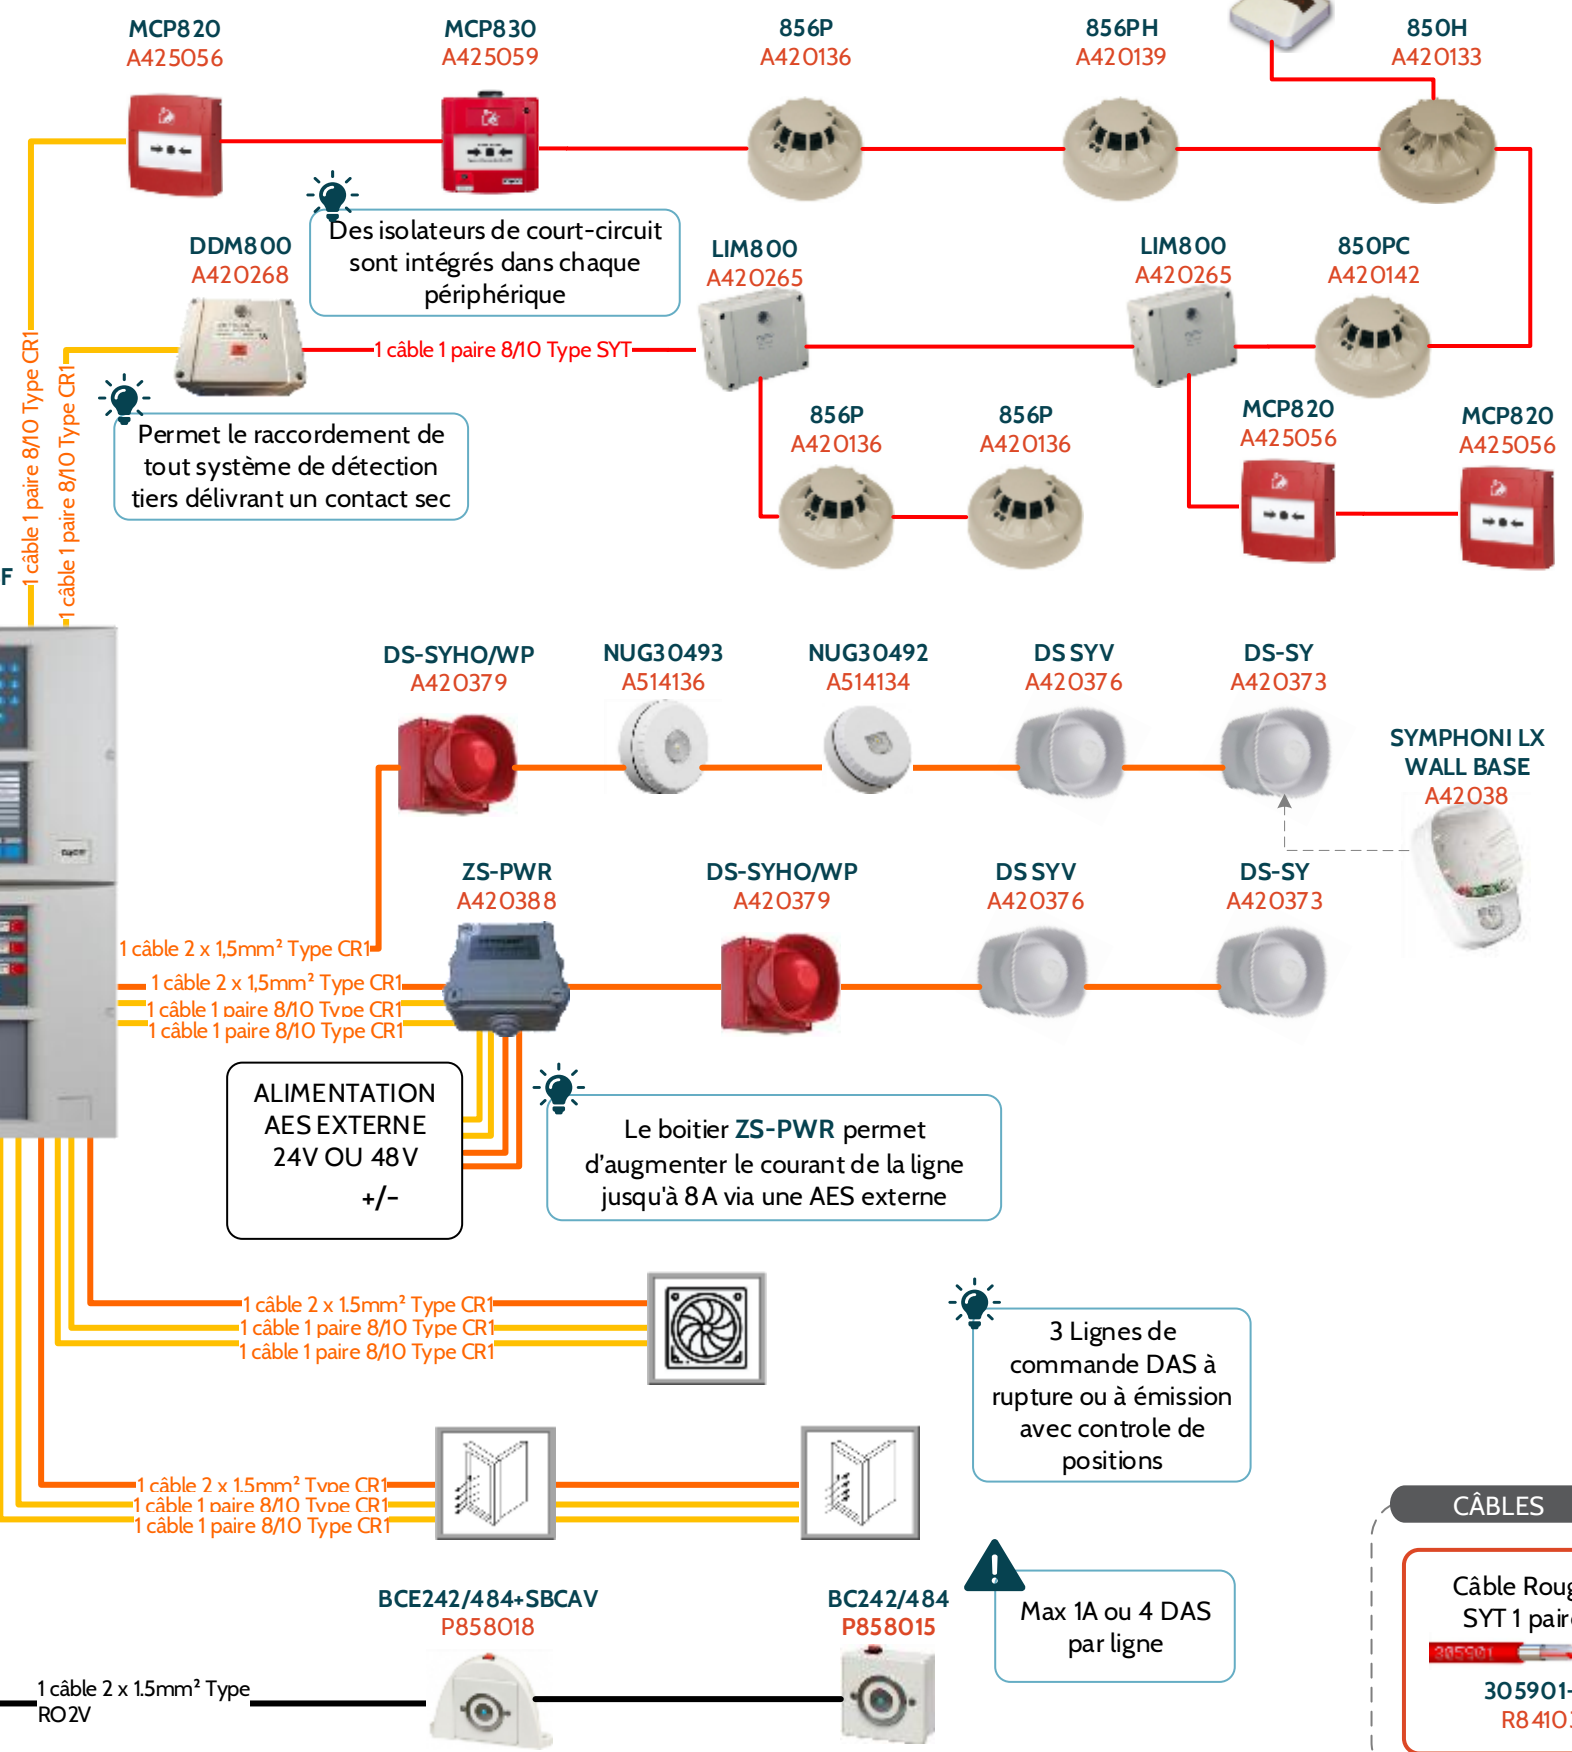

Des isolateurs de court-circuit sont intégrés dans chaque périphérique

Permet le raccordement de tout système de détection tiers délivrant un contact sec

ALIMENTATION AES EXTERNE 24V OU 48V +/-
Le boîtier ZS-PWR permet d'augmenter le courant de la ligne jusqu'à 8 A via une AES externe

3 Lignes de commande DAS à rupture ou à émission avec contrôle de positions

Max 1A ou 4 DAS par ligne

128 points max (DM ou DI)

Possibilité de faire une dérivation du bus sur le module LIM800

Max 1A dans la limite de 32 diffuseurs par ligne

Pour la longueur de câble limite, se référer à la notice des produits

Bilan de puissance ligne diffuseurs

REFERENCE	24	48
DS-SYHO/WP	200mA	100mA
DS SYV	70mA	35mA
DS-SY	4mA	3mA
SYMPHONI LX WALL BASE	30mA	30mA
NUG30492	9-25mA	9-25mA
NUG30493	9-25mA	9-25mA

CÂBLES

Câble Rouge type SYT 1 paire 8/10
305901-W5 R8 410 36

Câble Orange type CR1 2x1.5mm²
601215-W5 R8 410 43

Câble Orange type CR1 1 paire 8/10
601901-C1 R8 410 37